

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)228-53-71 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Белоярского городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского
округа Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский

(наименование органа государственного надзора)

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 40, тел. (34377) 2-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/58

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 6»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному
надзору Юсупова Э.Ш. ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, № 122
Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа ГПН)

от « 25 » апреля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 07 » мая 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 05 » июня 2019 г.

проведена проверка
старший инспектор ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО,
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан
внутренней службы Столяров С.А.

(должность звание фамилия имя отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего (-их) проверку)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 6», 624247, Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул.
Строителей, 24

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с директором МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Гац Ю.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием меропр- ия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работо- способности источника наружного про- тивовожарного водоснабжения, с со- ставлением соответствующего акта.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.05. 2020	
2	Отсутствует второй источник наружного противопожарного водоснабжения.	ст. 62, 68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 8.6, п. 9.7 СП 8.13130.2009 Системы противопо- жарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требо- вания пожарной безопасности	01.05. 2020	

Иванов Иван

3	на существующее здание и помещения не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	ст. 83, 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.05.2020	
4	Допускается изменение функционального назначения путем размещения архива (по плану БТИ помещение № 85 - лаборантская).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 80 п. 3; пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.05.2020	
5	Допускается изменении функционального назначения устройством складских и подсобных помещений в вентиляционной (по плану БТИ помещение № 88).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 80 п. 3; пп. «о» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.05.2020	
6	Дверь архива (по плану БТИ помещение № 85), слесарной мастерской (по плану БТИ помещение № 2) является не противопожарной	ст. 59 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4	01.05.2020	
7	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на двери архива (по плану БТИ помещение № 85), слесарной мастерской (по плану БТИ помещение № 2) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	01.05.2020	
8	На путях эвакуации (в коридоре 1-го этажа) располагаются деревянные шкафы для одежды	пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.05.2020	
9	Планы эвакуации, размещенные в здании не соответствуют требованиям ГОСТ.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво,
ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО
Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Столяров С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

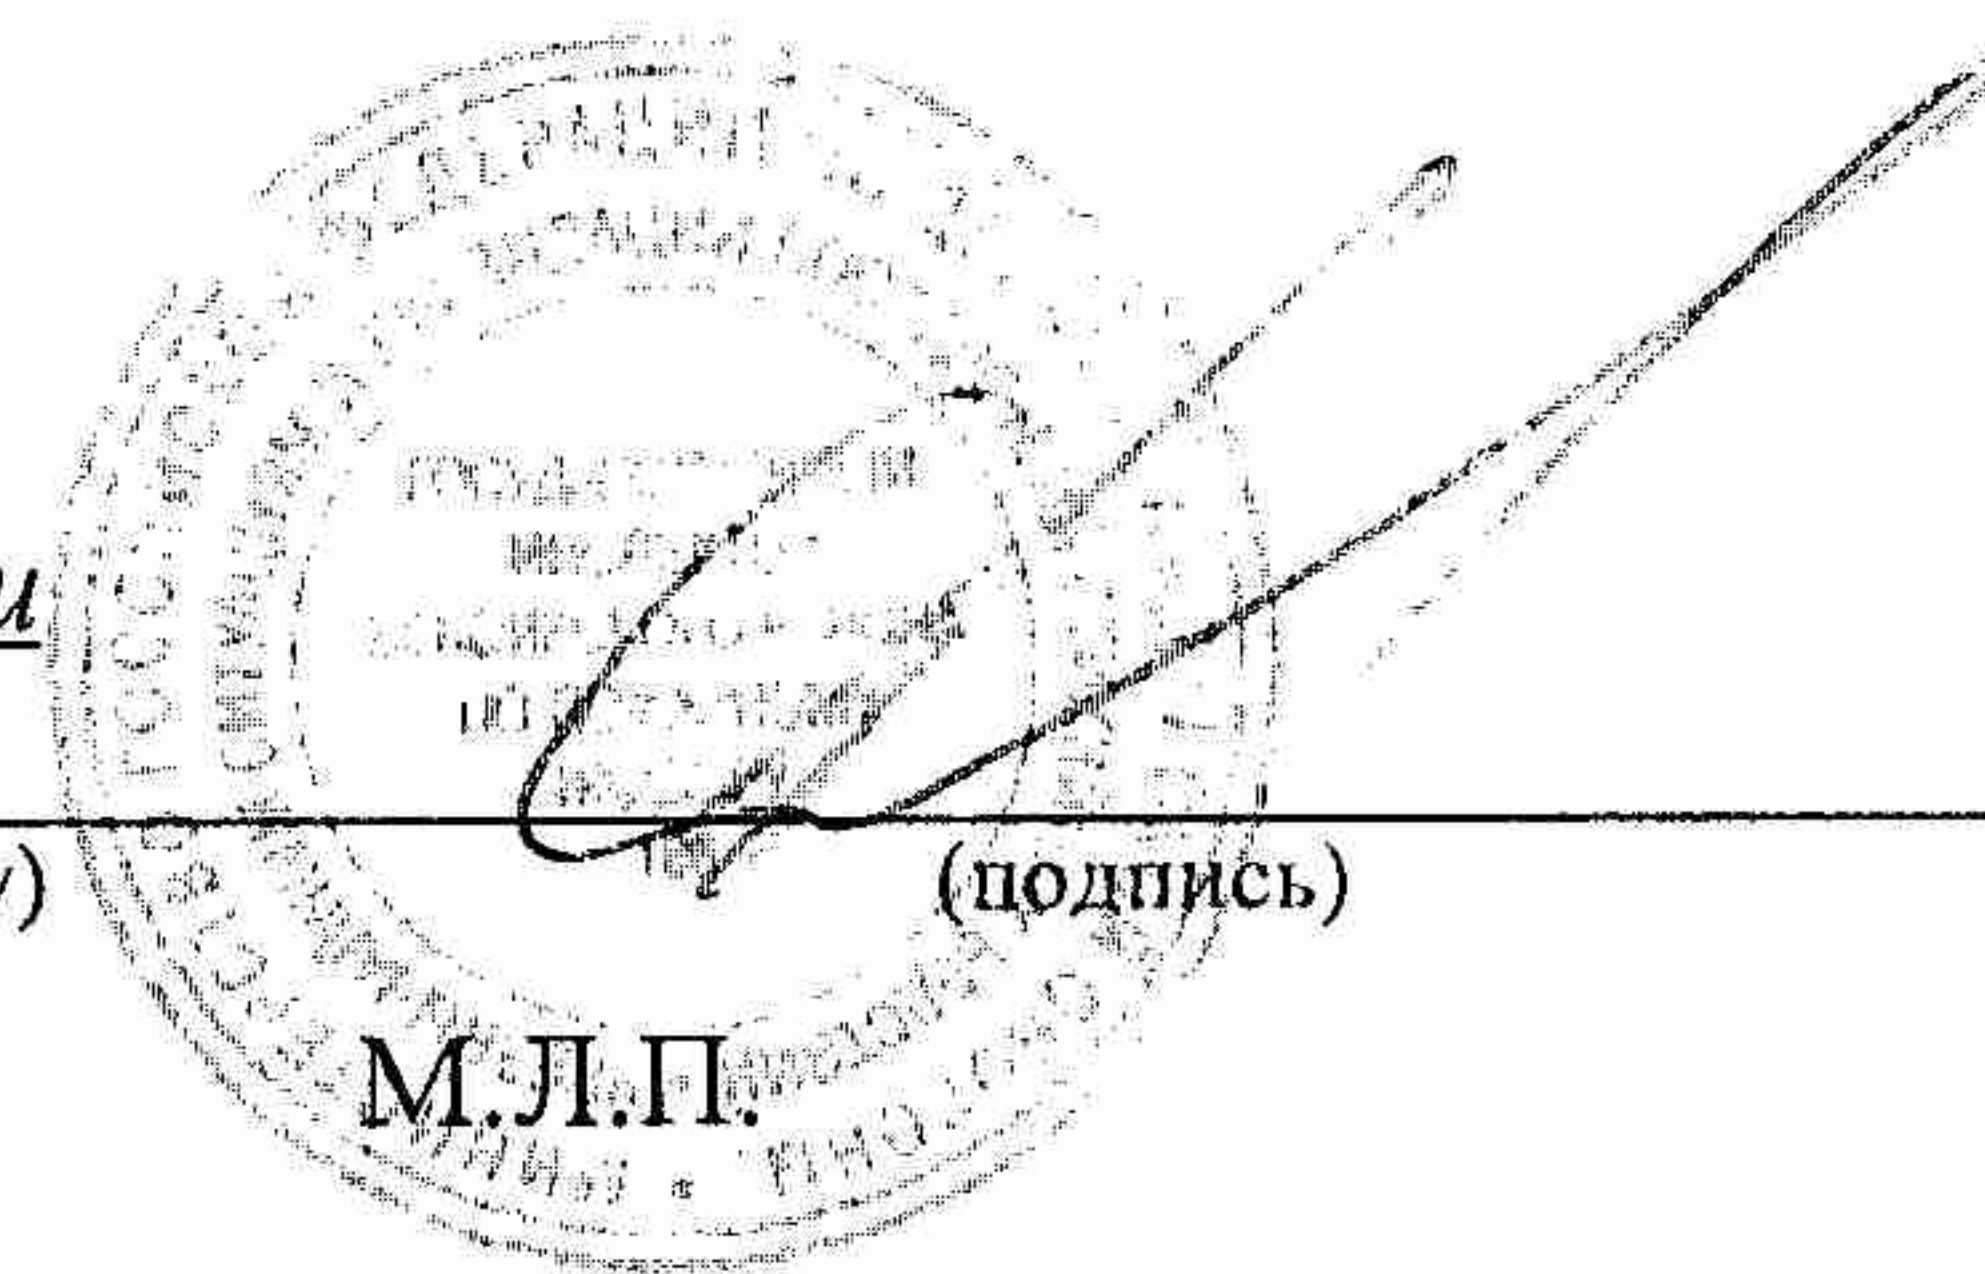

(подпись)

«05» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Гац Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » июня 2019 г.

